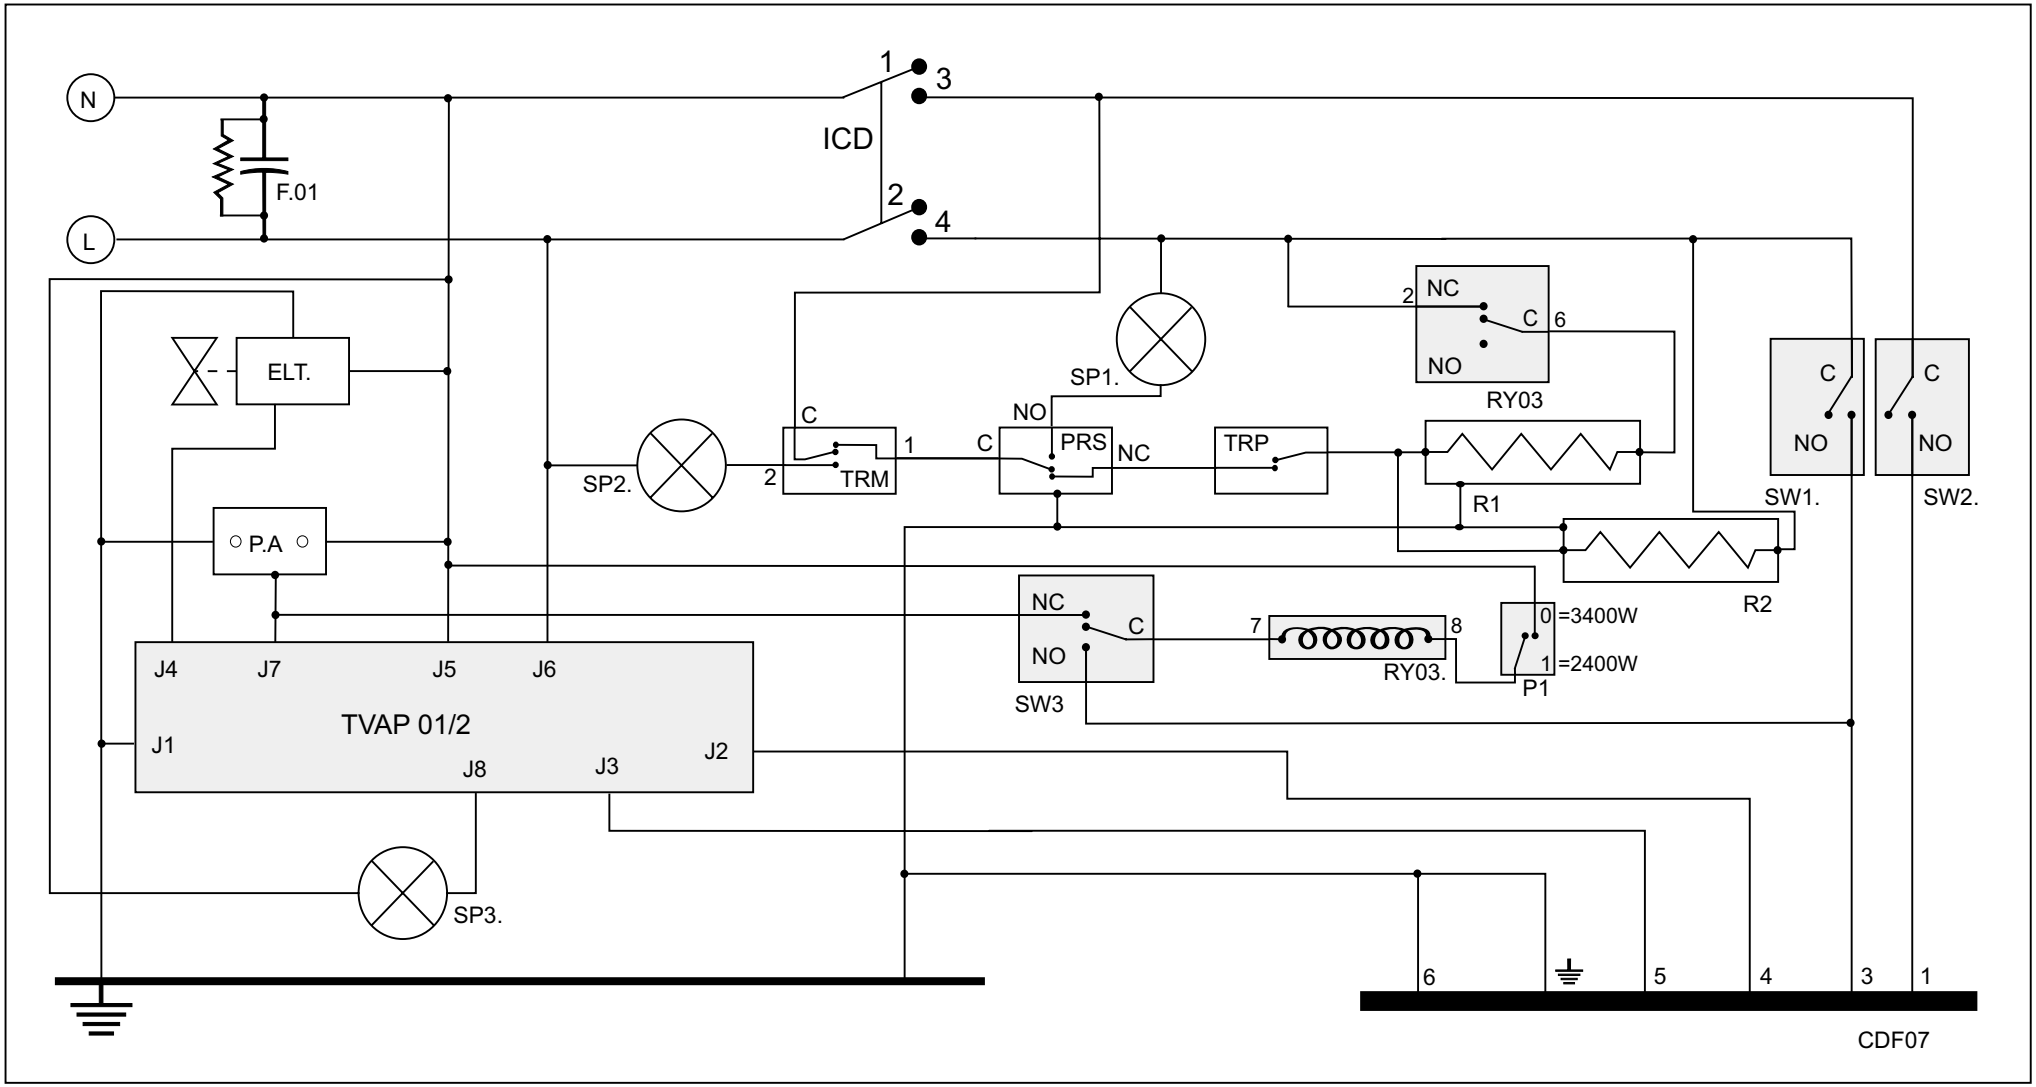


ICD.	INTERRUTTORE CALDAIA	SP3.	INDICATORE ALLACCIAMENTO RETE
ELT.	ELETTROVALVOLA	TVAP 01/2	SISTEMA CONTROLLO BT. 12V
TRM.	TERMOSTATO 195°	F.01	FILTRO RETE 470 nF + 470 KΩ
PRS.	PRESSOSTATO 2-6bar	P.A	ALIMENTAZIONE ASPIRATORE
SP1.	INDICATORE CALDAIA IN PRESSIONE	SW1/SW2	ALIMENTAZIONE ACCESSORI
SP2.	INDICATORE FINE ACQUA	SW3	CONTROLLO COMM. DI POTENZA
R1.	RESISTENZA 1000W 230V	RY03	COMMUTATORE DI POTENZA
R2.	RESISTENZA 1200W 230V	TRP.	TERMOSTATO A RIPRISTINO MANUALE
CKF04.	CONNETTORE ACCESSORI		

Rif. 01	q.tà 01	Titolo/Nome Chattanooga Carmen			N.articolo/Riferimento 102620	
Progettato da Ceschi		Controllato da A.Qualità	Approvato da-data Direz. Generale	Nome file Sch.Carmen 1200-1000	Data emissione 02 Aprile 1998	Revisione 3
TECNOVAP		CHATTANOOGA CARMEN 1200/1000W 50/60HZ 230V BT				
		Questo disegno è di proprietà della Tecnovap S.N.C. che si riserva tutti i diritti sanciti dalla legge: qualsiasi divulgazione o riproduzione è vietata senza autorizzazione			Modifica 15 Novembre 2000	